

Инженерный дизайн САД

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дробл.


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

4000

8500

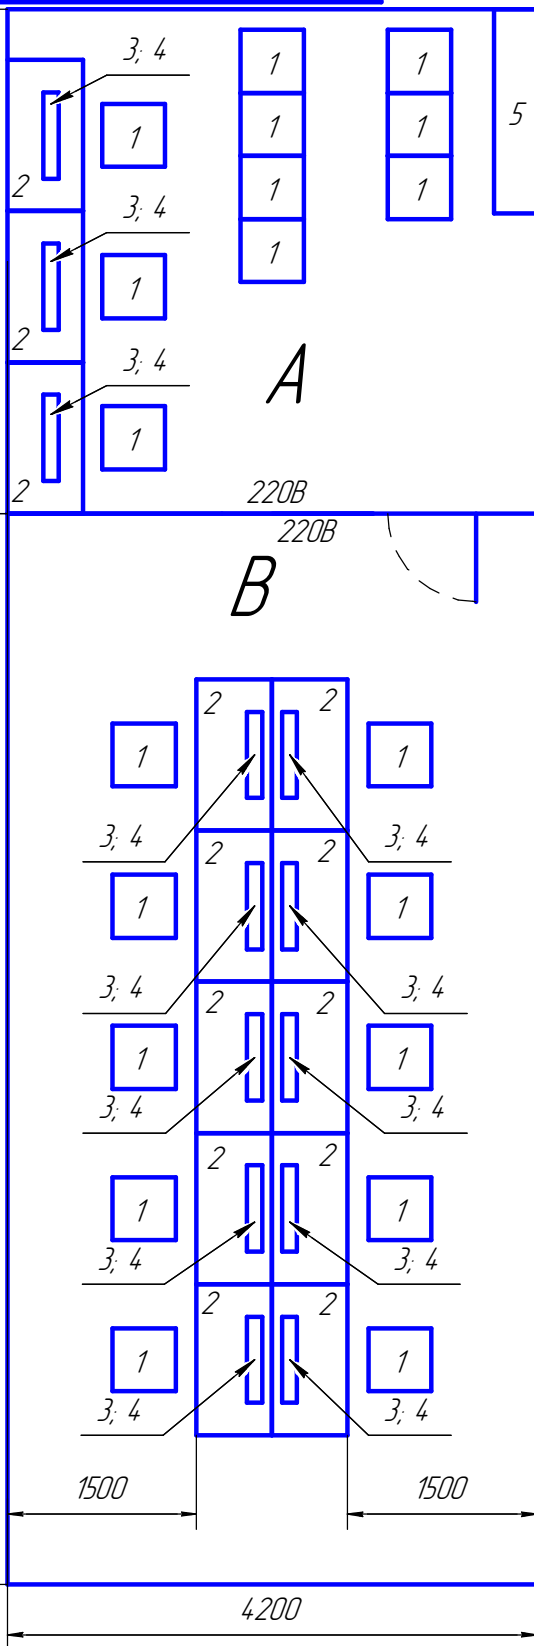

А - Комната экспертов, раздевалка

В - Рабочая зона

1 - Стул 20шт.

2 - Стол 13шт.

3 - Системный блок 13шт.

4 - Монитор 13шт.

5 - Вешалка

220В - Электрическое соединение

Требуемая мощность на площадке - 15кВт

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Лит.	Масса	Масштаб
		2:1
Лист	Листов	1